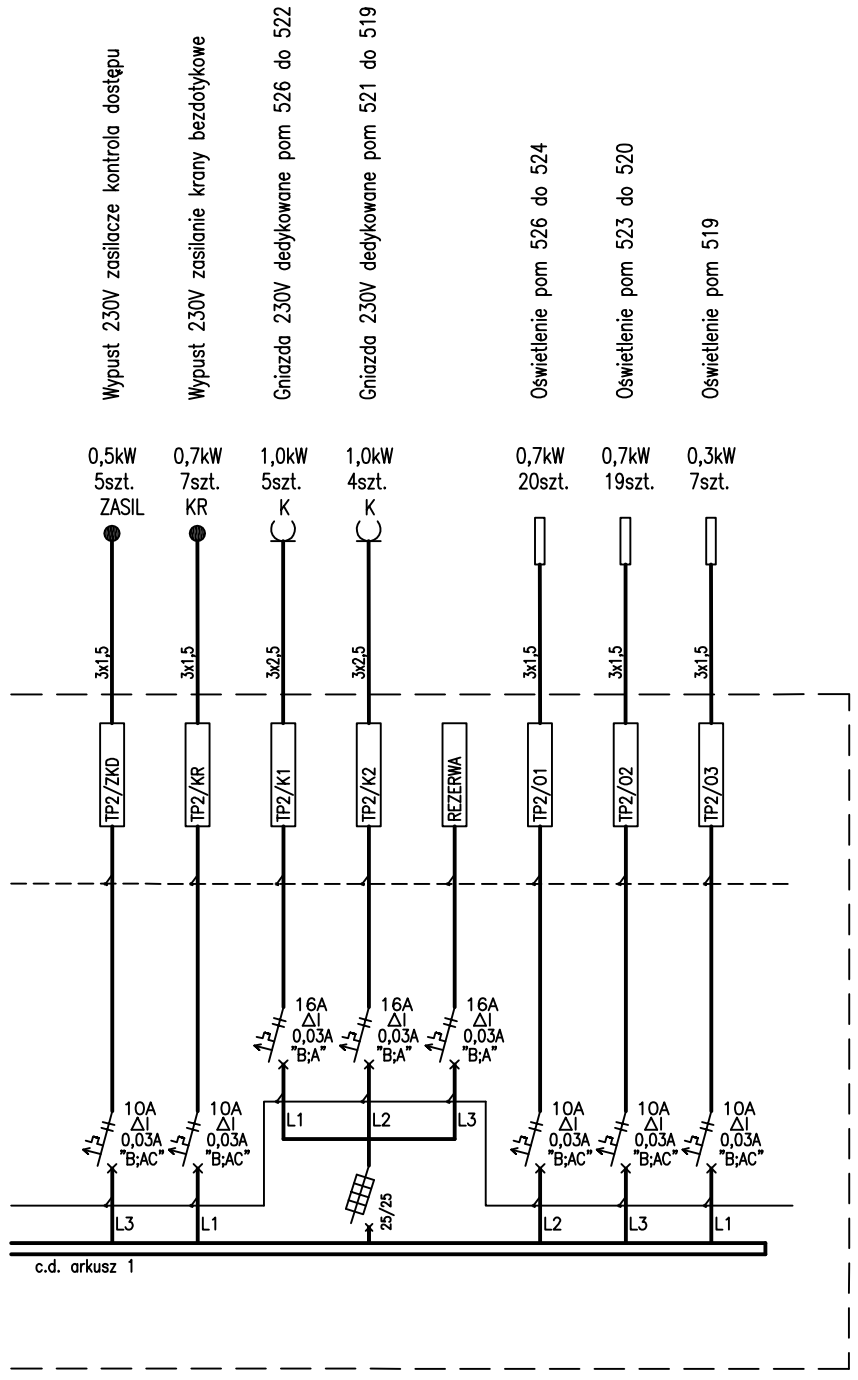

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN–S

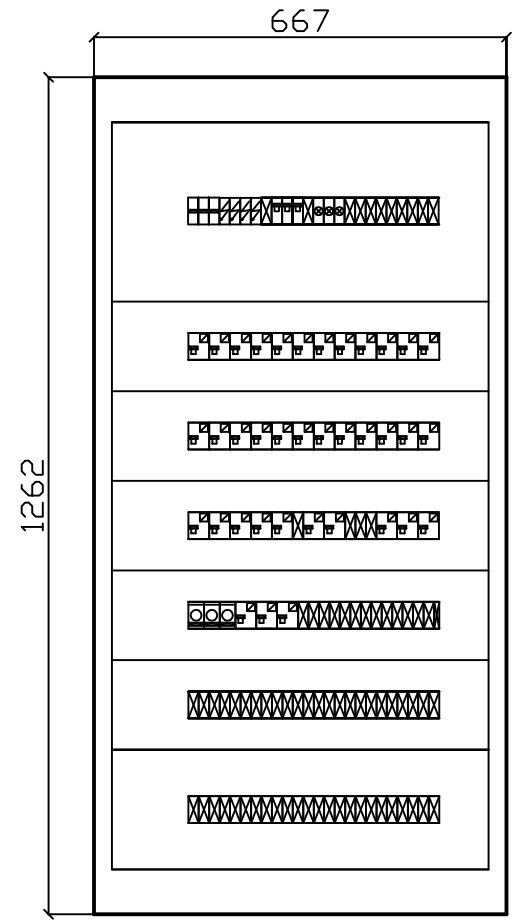

UWAGI:
APARATY OPISAĆ
NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWI UMIEŚCIĆ SCHEMAT OBWODÓW GŁÓWNYCH

Rozdzielnicę TP2 montować w obudowie stalowej 7x24 np o wymiarach 1262x667x138
IK08 wtynkowa z drzwiami wypsażonymi w zamek.
Wejście kabla zasilającego od dołu, odptywowych od góry.

Uwaga:
Przed demontarzem rozdzielnicy upewnić się
czy w rozdzielnicy nie ma obwodów dla innych poiwierzchni,
jeżeli są nalezy ponownie w nowej rozdzielnicy zamontowć
te obwody.

Uwaga:
W obrębie dróg ewakuacyjnych zastosować przewody
w klasie reakcji na ogień B2ca-s1B,d1,a1, poza obrębem dróg
ewkuacyjnych w klasie Dca-s2,d1,a3

SYSTEMY HVAC Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 01–793 Warszawa
tel.: (0–22) 101 74 00; fax. (0–22) 101 74 01

Stadium	POJEKT BUDOWLANY	Branża INSTAL ELEKTRYCZNE	
Inwestor	Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk ul. Ludwika Pasteura 3 02–093 Warszawa		Rewizja
Adres inwestycji	Warszawa ul. Ludwika Pasteura 3, 02–093 Warszawa		Nr rys. E–03.2
Treść opracowania	Przebudowa i rozbudowa części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Etap IV		Data 16.III.2020
Treść Rysunku	SCHEMAT I WIDOK TP2 cz2		Skala
Projektował	mgr inż. Adam Trela	LOD/3007/PWBE/16 projektowanie bez ograniczeń w spec. instal elektryczne	
Opracował	Jacek Puchalski		
Sprawdził	mgr inż. Paweł Kowalczyk	LOD/1927/POOE/12 projektowanie bez ograniczeń w spec. instal elektryczne	